

Организация: *Иаркет*
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Весенняя 102,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 13529
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	4,70	452,69	451,56	1,12	0,00	458,69	455,50	3,19	52,88	42,49	10,39	5,73	5,39	24,0	
19.01	5,30	455,25	454,06	1,19	0,00	462,06	458,37	3,69	56,31	44,66	11,65	5,62	5,33	24,0	
20.01	5,24	452,56	451,37	1,19	0,00	459,25	455,69	3,56	56,2	44,6	11,6	5,59	5,3	24,0	
21.01	6,30	449,31	448,00	1,31	0,00	457,44	453,00	4,44	62,09	48,04	14,05	5,54	5,33	24,0	
22.01	6,54	453,06	451,75	1,31	0,00	461,56	456,87	4,69	63,36	48,91	14,45	5,61	5,38	24,0	
23.01	6,29	450,94	449,62	1,31	0,00	459,06	454,62	4,44	62,02	48,07	13,95	5,59	5,32	24,0	
24.01	5,85	448,12	446,87	1,25	0,00	455,56	451,56	4,00	59,72	46,66	13,06	5,57	5,31	24,0	
25.01	5,20	447,12	446,00	1,12	0,00	453,87	450,19	3,69	56,3	44,65	11,65	5,64	5,33	24,0	
26.01	4,57	449,19	448,06	1,12	0,00	455,00	451,94	3,06	52,46	42,27	10,19	5,68	5,31	24,0	
27.01	4,11	454,75	453,62	1,12	0,00	460,19	457,25	2,94	49,86	40,8	9,06	5,71	5,31	24,0	
28.01	3,98	454,50	453,44	1,06	0,00	459,69	456,94	2,75	48,94	40,17	8,77	5,72	5,32	24,0	
29.01	4,07	454,75	453,56	1,19	0,00	460,06	457,19	2,87	49,67	40,7	8,97	5,68	5,31	24,0	
30.01	3,64	455,75	454,62	1,12	0,00	460,56	458,00	2,56	47,05	39,04	8,01	5,73	5,31	24,0	
31.01	4,34	451,69	450,62	1,06	0,00	457,25	454,25	3,00	50,8	41,17	9,63	5,69	5,32	24,0	
01.02	4,33	456,00	454,87	1,12	0,00	461,69	458,69	3,00	51,0	41,49	9,51	5,72	5,33	24,0	
02.02	4,83	449,81	448,69	1,12	0,00	455,94	452,62	3,31	53,72	42,96	10,76	5,67	5,33	24,0	
03.02	5,08	446,87	445,69	1,19	0,00	453,31	449,81	3,50	55,21	43,82	11,39	5,66	5,33	24,0	
04.02	5,50	449,00	447,75	1,25	0,00	455,94	452,19	3,75	57,57	45,3	12,27	5,63	5,36	24,0	
05.02	5,74	447,56	446,31	1,25	0,00	455,06	450,87	4,19	59,47	46,63	12,84	5,32	5,07	24,0	
06.02	5,45	412,44	411,37	1,06	0,00	419,12	415,56	3,56	58,87	45,65	13,22	5,67	5,46	23,97	
07.02	6,75	451,25	449,81	1,44	0,00	459,81	454,94	4,87	63,85	48,88	14,97	5,53	5,32	24,0	
08.02	7,02	449,69	448,31	1,37	0,00	458,62	453,62	5,00	65,55	49,94	15,61	5,5	5,31	24,0	
09.02	6,46	448,25	446,87	1,37	0,00	456,44	451,87	4,56	62,64	48,2	14,44	5,55	5,34	24,0	
10.02	6,58	430,44	429,31	1,12	0,00	438,81	434,25	4,56	64,52	49,22	15,3	5,53	5,36	24,0	
11.02	7,05	455,62	454,06	1,56	0,00	464,75	459,56	5,19	65,87	50,39	15,48	5,51	5,31	24,0	
12.02	7,28	460,12	458,62	1,50	0,00	469,62	464,31	5,31	66,74	50,92	15,82	5,51	5,29	24,0	
13.02	7,38	458,62	457,12	1,50	0,00	468,25	462,81	5,44	67,47	51,37	16,1	5,53	5,3	24,0	
14.02	7,38	460,87	459,25	1,62	0,00	470,62	465,12	5,50	67,63	51,61	16,02	5,55	5,3	24,0	
15.02	7,84	471,81	470,12	1,69	0,00	482,31	476,44	5,87	69,79	53,17	16,62	5,5	5,31	24,0	
16.02	8,09	469,75	468,12	1,62	0,00	480,69	474,56	6,12	71,24	54,01	17,23	5,5	5,32	24,0	
17.02	8,29	462,37	460,62	1,75	0,00	473,44	467,06	6,37	72,38	54,45	17,93	5,5	5,3	24,0	
Итого:	181,22	14010,19	13970,12	40,06	0,00	14244,69	0,00	129,00	59,43	46,48	12,95	5,60	5,32	743,97	

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	10103,14	987803,44	985609,69	76533,41
17.02.2025	24:00	10284,37	1001813,62	999579,81	77277,38
ИТОГО:		181,22	14010,19	13970,12	743,97


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,97 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 181,237 Гкал

Представитель
абонента

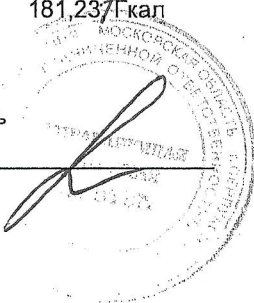

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

