

Организация: ООО УК "Фрегат" *Игорь*
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 111,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11248
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.01	1,86	88,25	67,50	20,75	0,00	89,87	68,37	21,50	63,72	52,69	11,03	6,66	6,95	22,62			
19.01	2,08	95,81	71,37	24,44	0,00	97,69	72,31	25,37	63,96	53,32	10,64	6,66	6,94	24,0			
20.01	1,91	92,25	71,50	20,75	0,00	93,94	72,50	21,44	64,45	53,48	10,97	6,68	6,97	24,0			
21.01	1,91	92,37	71,87	20,50	0,00	94,19	72,87	21,31	64,4	53,25	11,15	6,66	6,96	24,0			
22.01	1,87	90,37	69,94	20,44	0,00	92,12	70,81	21,31	63,87	52,79	11,08	6,66	6,96	23,41			
23.01	1,89	91,87	71,81	20,06	0,00	93,62	72,75	20,87	64,44	53,24	11,2	6,66	6,96	24,0			
24.01	1,85	90,94	71,75	19,19	0,00	92,69	72,75	19,94	64,46	53,23	11,23	6,67	6,97	23,99			
25.01	1,87	91,94	71,50	20,44	0,00	93,69	72,44	21,25	63,76	52,92	10,84	6,67	6,97	23,99			
26.01	2,10	95,75	71,37	24,37	0,00	97,62	72,31	25,31	64,36	53,48	10,88	6,65	6,94	24,0			
27.01	1,91	92,12	71,44	20,69	0,00	93,81	72,37	21,44	64,36	53,25	11,11	6,68	6,97	23,99			
28.01	1,81	91,25	71,69	19,56	0,00	92,94	72,69	20,25	63,39	52,73	10,66	6,68	6,97	23,98			
29.01	1,89	92,19	71,06	21,12	0,00	93,94	72,00	21,94	63,59	52,92	10,67	6,67	6,96	23,89			
30.01	1,90	92,19	71,56	20,62	0,00	93,94	72,50	21,44	64,35	53,39	10,96	6,67	6,96	24,0			
31.01	1,87	91,50	71,56	19,94	0,00	93,31	72,56	20,75	64,39	53,35	11,04	6,68	6,97	24,0			
01.02	1,85	91,37	71,75	19,62	0,00	93,12	72,69	20,44	64,36	53,37	10,99	6,68	6,97	24,0			
02.02	2,05	94,81	71,25	23,56	0,00	96,62	72,19	24,44	64,37	53,5	10,87	6,66	6,95	24,0			
03.02	1,80	90,25	71,87	18,37	0,00	92,00	72,87	19,12	64,4	53,27	11,13	6,68	6,97	23,99			
04.02	1,91	92,25	71,56	20,69	0,00	94,06	72,50	21,56	64,45	53,44	11,01	6,67	6,97	24,0			
05.02	1,88	91,75	71,62	20,12	0,00	93,50	72,62	20,87	64,45	53,42	11,03	6,67	6,96	24,0			
06.02	1,89	92,00	71,56	20,44	0,00	93,75	72,50	21,25	64,41	53,44	10,97	6,67	6,96	24,0			
07.02	1,87	91,50	71,75	19,75	0,00	93,19	72,69	20,50	64,45	53,35	11,1	6,67	6,96	24,0			
08.02	1,87	91,31	71,69	19,62	0,00	93,12	72,69	20,44	64,45	53,33	11,12	6,67	6,96	24,0			
09.02	2,11	96,06	71,25	24,81	0,00	97,87	72,25	25,62	64,43	53,63	10,8	6,65	6,94	24,0			
10.02	1,91	92,00	71,44	20,56	0,00	93,81	72,37	21,44	64,47	53,41	11,06	6,67	6,96	24,0			
11.02	1,84	90,75	71,87	18,87	0,00	92,50	72,81	19,69	64,46	53,19	11,27	6,67	6,97	24,0			
12.02	1,87	91,37	71,87	19,50	0,00	93,12	72,81	20,31	64,45	53,1	11,35	6,66	6,96	24,0			
13.02	2,03	94,06	71,31	22,75	0,00	95,87	72,31	23,56	64,46	53,34	11,12	6,66	6,95	24,0			
14.02	1,82	90,56	71,94	18,62	0,00	92,31	72,87	19,44	64,45	53,11	11,34	6,66	6,96	24,0			
15.02	1,97	93,12	71,44	21,69	0,00	94,87	72,44	22,44	64,46	53,43	11,03	6,66	6,95	24,0			
16.02	2,12	95,87	71,31	24,56	0,00	97,75	72,25	25,50	64,48	53,46	11,02	6,64	6,93	24,0			
17.02	1,89	91,81	71,81	20,00	0,00	93,56	72,75	20,81	64,45	53,21	11,24	6,66	6,96	24,0			
Итого:	59,45	2859,69	2213,25	646,44	0,00	2914,44	0,00	671,56	64,29	53,26	11,03	6,67	6,96	741,87			

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	6391,59	660215,50	598098,81	85757,19
17.02.2025	24:00	6451,04	663075,19	600312,06	86499,06
ИТОГО:		59,45	2859,69	2213,25	741,87


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания


Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тtd<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =741,87 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q =

Представитель
 абонента

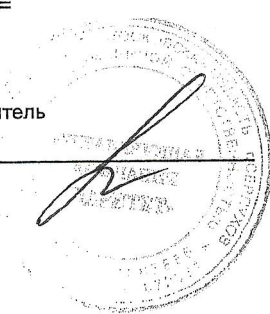

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

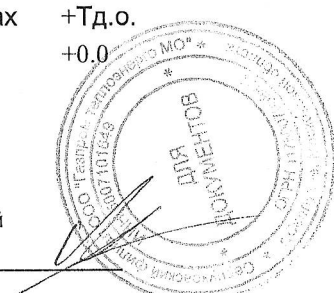

V = 673,488 м³
Qтвс = 42,026 твс