


Организация:	ООО УК "Паритет"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	МКТС			Номер прибора:	11248										
Адрес дома:	ул Подольская 111,			Система:	ГВС										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2024 по 18.09.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат	Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2				P1
19.08	1,63	77,75	60,44	17,31	0,00	79,25	61,25	18,00	64,42	53,06	11,36	6,6	6,91	24,0	
20.08	1,65	78,25	60,06	18,19	0,00	79,81	60,94	18,88	64,41	53,31	11,1	6,6	6,9	24,0	
21.08	1,58	76,88	60,50	16,38	0,00	78,31	61,25	17,06	64,42	53,07	11,35	6,59	6,9	24,0	
22.08	1,61	82,19	65,63	16,56	0,00	83,81	66,56	17,25	64,47	53,7	10,77	6,57	6,86	24,0	
23.08	1,71	89,13	70,88	18,25	0,00	90,81	71,81	19,00	64,52	54,34	10,18	6,54	6,82	24,0	
24.08	1,70	88,56	70,69	17,88	0,00	90,25	71,69	18,56	64,5	54,26	10,24	6,54	6,82	24,0	
25.08	1,76	89,75	70,69	19,06	0,00	91,50	71,63	19,88	64,51	54,32	10,19	6,54	6,82	24,0	
26.08	1,69	88,75	70,81	17,94	0,00	90,44	71,81	18,63	64,51	54,44	10,07	6,55	6,83	24,0	
27.08	1,63	87,81	71,06	16,75	0,00	89,50	72,06	17,44	64,5	54,45	10,05	6,55	6,83	24,0	
28.08	1,63	87,81	70,81	17,00	0,00	89,56	71,81	17,75	64,5	54,5	10,0	6,54	6,83	24,0	
29.08	1,59	87,25	71,06	16,19	0,00	88,94	72,06	16,88	64,52	54,54	9,98	6,54	6,82	24,0	
30.08	1,57	86,69	71,06	15,63	0,00	88,31	72,06	16,25	64,51	54,37	10,14	6,54	6,83	24,0	
31.08	1,66	88,19	70,81	17,38	0,00	89,94	71,75	18,19	64,52	54,41	10,11	6,54	6,82	23,99	
01.09	1,67	88,63	70,81	17,81	0,00	90,31	71,81	18,50	64,51	54,58	9,93	6,53	6,82	24,0	
02.09	1,57	86,81	71,19	15,63	0,00	88,44	72,19	16,25	64,51	54,4	10,11	6,55	6,83	24,0	
03.09	1,51	84,63	68,63	16,00	0,00	86,25	69,63	16,63	63,26	53,67	9,59	6,49	6,77	23,45	
04.09	1,54	87,00	71,63	15,38	0,00	88,69	72,63	16,06	64,49	54,58	9,91	6,53	6,82	24,0	
05.09	1,60	87,75	71,75	16,00	0,00	89,38	72,69	16,69	64,51	54,31	10,2	6,53	6,82	24,0	
06.09	1,66	88,56	71,69	16,88	0,00	90,25	72,69	17,56	64,49	54,14	10,35	6,54	6,82	24,0	
07.09	1,63	87,88	71,63	16,25	0,00	89,63	72,63	17,00	64,51	54,12	10,39	6,54	6,83	24,0	
08.09	1,73	90,00	71,75	18,25	0,00	91,69	72,75	18,94	64,52	54,28	10,24	6,52	6,81	24,0	
09.09	1,60	87,75	72,19	15,56	0,00	89,50	73,19	16,31	64,49	54,02	10,47	6,54	6,83	24,0	
10.09	1,64	88,25	71,94	16,31	0,00	89,94	72,94	17,00	64,51	54,08	10,43	6,54	6,83	24,0	
11.09	1,54	86,38	72,00	14,38	0,00	88,00	73,00	15,00	64,49	53,98	10,51	6,54	6,84	24,0	
12.09	1,57	87,00	71,88	15,13	0,00	88,69	72,81	15,88	64,5	54,08	10,42	6,55	6,84	24,0	
13.09	1,57	87,00	71,94	15,06	0,00	88,69	72,94	15,75	64,51	54,15	10,36	6,55	6,84	24,0	
14.09	1,58	87,25	71,69	15,56	0,00	88,94	72,69	16,25	64,5	54,2	10,3	6,54	6,84	23,99	
15.09	1,69	89,31	71,81	17,50	0,00	91,06	72,81	18,25	64,52	54,27	10,25	6,53	6,82	24,0	
16.09	1,62	88,25	72,13	16,13	0,00	89,94	73,13	16,81	64,44	54,16	10,28	6,54	6,83	24,0	
17.09	1,63	87,94	71,63	16,31	0,00	89,63	72,63	17,00	64,41	54,02	10,39	6,54	6,83	24,0	
18.09	1,62	88,00	71,94	16,06	0,00	89,69	72,94	16,75	64,41	54,0	10,41	6,53	6,82	24,0	
Итого:	50,38	2687,38	2172,69	514,69	0,00	2739,13	0,00	536,38	64,45	54,14	10,31	6,54	6,83	743,43	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
18.08.2024	24:00	6124,17	646589,56	587251,63	82119,27	D - отключение по t1-t2<min									
18.09.2024	24:00	6174,54	649276,94	589424,31	82862,70	G - отключение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:						E - функциональный отказ									
ИТОГО:						U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	743,43	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =															
Представитель								Представитель							
абонента								тепло(водо)снабжающей							
								организации							

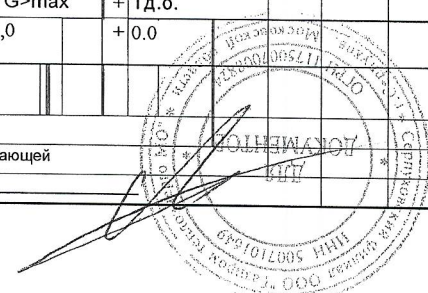

$V = 536,38 \text{ м}^3$   
 $Q_{\text{ТВС}} = 33,496 \text{ Гкал}$