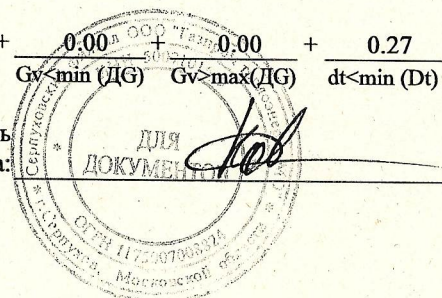


Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 22.01.2024 по 18.02.2024Потребитель: ООО "УК Паритет"Адрес объекта: ул. Подольская 113Теплосчетчик МКТС: № 013477-2Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	5.346	339.94	338.50	1.41	72.4	56.6	15.8	-0.0	4.7	24.00	0.00	
23.01.24	4.755	343.13	341.94	1.28	67.8	53.9	14.0	-0.1	4.8	24.00	0.00	
24.01.24	4.542	353.69	352.44	1.20	66.4	53.4	13.0	-0.1	4.8	24.00	0.00	
25.01.24	4.515	355.94	354.75	1.17	66.0	53.3	12.8	-0.1	4.8	24.00	0.00	
26.01.24	4.358	348.13	347.00	1.15	65.3	52.7	12.6	-0.1	4.7	24.00	0.00	
27.01.24	4.746	351.81	350.69	1.17	68.2	54.6	13.6	-0.1	4.8	24.00	0.00	
28.01.24	4.737	352.31	351.06	1.21	68.3	54.8	13.5	-0.1	4.8	24.00	0.00	
29.01.24	4.642	349.63	348.31	1.26	67.7	54.3	13.4	-0.1	4.8	24.00	0.00	
30.01.24	4.256	359.13	357.88	1.28	64.5	52.6	11.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
31.01.24	3.638	339.75	338.75	1.06	60.0	49.2	10.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
01.02.24	2.840	310.63	309.63	0.92	53.1	43.8	9.3	-0.1	4.7	24.00	0.00	
02.02.24	3.122	290.94	290.06	0.86	56.5	45.7	10.8	-0.1	4.8	23.90	0.10	Dt
03.02.24	3.636	328.44	327.44	1.04	59.4	48.2	11.2	-0.1	4.9	24.00	0.00	
04.02.24	3.118	329.38	328.38	0.98	54.8	45.2	9.6	-0.1	4.9	24.00	0.00	
05.02.24	3.415	320.94	320.00	0.98	57.6	46.8	10.8	-0.1	5.0	24.00	0.00	
06.02.24	3.749	322.44	321.38	1.04	60.5	48.8	11.7	-0.1	5.0	24.00	0.00	
07.02.24	3.945	325.25	324.19	1.08	62.2	50.0	12.2	-0.1	5.0	24.00	0.00	
08.02.24	4.926	324.94	323.81	1.16	69.6	54.4	15.3	-0.1	5.0	24.00	0.00	
09.02.24	4.785	318.69	316.19	2.43	69.8	54.7	15.1	-0.1	4.9	24.00	0.00	
10.02.24	5.263	325.50	323.69	1.79	73.6	57.3	16.3	-0.0	5.0	24.00	0.00	
11.02.24	4.624	332.50	330.69	1.82	68.7	54.7	14.0	-0.1	5.0	24.00	0.00	
12.02.24	3.667	324.38	322.69	1.67	60.0	48.6	11.4	-0.1	4.9	24.00	0.00	
13.02.24	4.010	326.56	325.38	1.19	62.0	49.6	12.4	-0.1	5.0	24.00	0.00	
14.02.24	4.581	309.88	308.88	1.07	68.1	53.2	14.9	-0.1	5.0	23.91	0.09	Dt
15.02.24	4.878	313.38	312.31	1.02	70.5	54.8	15.7	-0.1	5.1	23.92	0.08	Dt
16.02.24	4.495	316.00	313.44	2.59	67.3	53.0	14.3	-0.1	4.9	24.00	0.00	
17.02.24	4.129	333.75	332.31	1.44	62.9	50.5	12.5	-0.1	4.8	24.00	0.00	
18.02.24	3.663	330.81	329.44	1.32	58.9	47.7	11.2	-0.1	5.0	24.00	0.00	
Итого:	118.379	9277.81	9241.19	36.62	64.5	51.6	12.9	-0.1	4.9	671.73	0.27	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	5788.141	712058.31	710020.63	71684.96
21.01.24 24:00	5669.762	702780.50	700779.44	71013.23
Итого:	118.379	9277.81	9241.19	671.73

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 671.73 чСуммарное время отказа: 0.27 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.27
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q = 118,424 Гкал*