

Организация: ООО Паринет
 Адрес: Уд. Вороньшова д.151
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____
 Версия: 02.30
 Номер теплосчетчика: 369177
 Телефон: _____
 GSM: 10 ____ л/Мп

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 ГП : 10 ____ л/Мп

Пускочная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.11.2024 по 16.12.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
18.11.24	5.427	179.41	183.5586	166.27	167.6367	13.14	71.4	41.2	30.2	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
19.11.24	5.556	184.98	189.2695	171.95	173.3828	13.02	71.5	41.5	30.0	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
20.11.24	5.585	188.10	192.4688	175.06	176.5547	13.04	71.6	41.9	29.7	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
21.11.24	4.743	143.12	146.4727	129.63	130.5742	13.48	71.9	38.8	33.1	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00		
22.11.24	6.649	240.29	245.8984	227.80	229.9180	12.49	71.7	44.1	27.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
23.11.24	6.721	238.50	244.1211	225.98	228.0938	12.52	72.2	44.0	28.2	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
24.11.24	7.458	283.59	290.3125	271.58	274.3594	12.01	72.4	46.2	26.3	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
25.11.24	7.563	290.16	297.0313	278.15	281.0078	12.00	72.3	46.3	26.1	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
26.11.24	7.951	323.52	331.0313	311.91	315.2109	11.61	71.6	47.0	24.6	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
27.11.24	7.769	306.89	314.0938	294.96	298.0352	11.93	71.9	46.6	25.3	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
28.11.24	7.366	243.00	249.3047	230.66	232.9609	12.34	75.9	45.6	30.3	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00		
29.11.24	6.533	216.06	221.3750	203.27	205.1406	12.79	73.8	43.6	30.2	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
30.11.24	6.539	228.89	234.3047	216.18	218.1680	12.71	72.2	43.6	28.6	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
01.12.24	6.484	228.87	234.2266	216.23	218.2031	12.64	71.9	43.6	28.3	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
02.12.24	6.831	251.05	256.9180	238.60	240.8671	12.46	71.8	44.6	27.2	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
03.12.24	6.784	247.05	252.8281	234.56	236.7891	12.50	71.9	44.4	27.4	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
04.12.24	7.370	287.02	293.6641	274.83	277.5977	12.18	71.5	45.8	25.7	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
05.12.24	8.446	357.92	366.2500	346.44	350.2539	11.48	71.7	48.1	23.6	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
06.12.24	8.603	383.06	391.7070	371.95	376.0508	11.12	70.5	48.1	22.4	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00		
07.12.24	8.048	347.79	355.4766	336.47	339.9727	11.32	69.8	46.6	23.1	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
08.12.24	7.939	345.72	353.1133	334.20	337.6641	11.35	69.4	46.5	23.0	0.0	6.1	3.9	0.00	24.00		
09.12.24	7.197	295.55	302.1797	298.78	286.5156	11.94	69.3	45.0	24.3	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00		
10.12.24	7.465	310.43	317.3047	298.61	301.6094	11.82	69.8	45.8	24.0	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00		
11.12.24	7.998	349.90	357.6992	338.53	342.1406	11.37	70.0	47.2	22.8	0.0	6.2	3.9	0.00	24.00		
12.12.24	6.536	245.34	250.8047	175.45	177.1133	69.89	70.1	43.4	26.6	0.0	6.1	3.9	0.10	23.90	D	
13.12.24	8.976	473.38	483.8945	419.34	424.6016	54.04	69.9	51.0	18.9	0.0	5.9	3.9	0.04	23.96	D	
14.12.24	9.494	509.51	520.9648	512.25	518.7695	-2.74	70.3	51.7	18.6	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00		
15.12.24	8.652	414.23	423.4727	415.84	420.6563	-1.62	70.1	49.2	20.9	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00		
16.12.24	7.440	310.46	317.3633	311.05	314.1953	-0.59	69.9	46.0	23.9	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00		
Итого	210.123	8423.80	8617.1094	8011.55	8094.0430	412.25	71.1	46.2	24.9	0.0	5.8	4.0	0.14	695.86	0.14	

Оказание интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----



-7964

16.12.24 24:00	1204.578	48060.55	47002.09	49186.43	47504.48	4878.08
18.11.24 00:00	994.455	39636.76	38990.54	40569.32	39410.44	4182.22
Итого	210.123	8423.80	8011.55	8617.11	8094.04	695.86

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 695.86_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.143_час. Период Г<min (G) _____ 0.000_час.
 Период Г>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

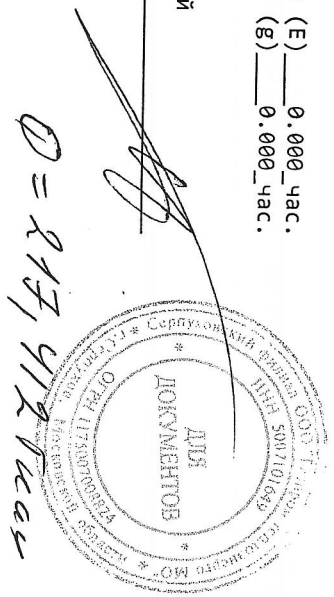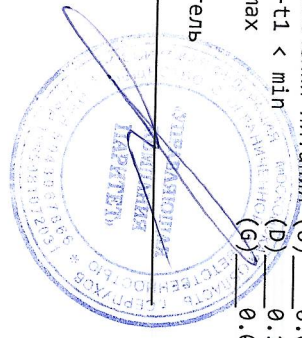

Q = 217, 412 kcal

Тн = 720 M