

Организация УУУ Идентификатор \_\_\_\_\_ Номер документа \_\_\_\_\_  
 Адрес Ул. Ворошилова-д.163А Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373235  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду =     мм  
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду =     мм  
 ГП : 10     л/мин

Поставочная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 18.12.24*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м³				M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Неправ. ТН	Работы Тр		
18.11.24	4.934	428.20	437.9375	430.73	437.7891	-2.53	70.8	59.3	11.5	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
19.11.24	4.959	428.59	438.3672	431.30	438.3828	-2.72	71.0	59.4	11.6	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
20.11.24	4.807	404.56	413.8125	407.13	413.7266	-2.56	70.9	59.0	11.9	0.0	5.4	4.5	0.87	23.13	U
21.11.24	5.019	452.27	462.7344	455.33	463.0234	-3.06	71.4	60.4	11.1	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00	
22.11.24	4.887	408.15	417.4922	410.87	417.5547	-2.72	71.0	59.1	12.0	0.0	5.4	4.5	0.06	23.94	U
23.11.24	5.028	408.90	418.3203	411.63	418.3359	-2.73	71.4	59.1	12.3	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
24.11.24	5.099	399.36	408.6406	402.21	408.6719	-2.85	71.6	58.8	12.8	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00	
25.11.24	5.123	394.70	403.8750	397.18	403.5234	-2.48	71.6	58.6	13.0	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00	
26.11.24	5.070	391.85	400.7891	394.47	400.6484	-2.62	70.9	57.9	12.9	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00	
27.11.24	5.171	390.59	399.5547	393.29	399.4297	-2.70	71.1	57.9	13.2	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00	
28.11.24	5.818	458.51	470.0938	461.83	470.1094	-3.32	74.8	62.1	12.7	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
29.11.24	5.680	445.10	456.6563	448.14	456.3984	-3.04	75.8	63.1	12.7	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
30.11.24	5.081	403.14	412.4609	405.86	412.3906	-2.72	71.4	58.8	12.6	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00	
01.12.24	5.070	404.55	413.8438	407.23	413.7422	-2.67	71.1	58.6	12.5	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00	
02.12.24	5.111	408.51	417.9063	411.29	417.8828	-2.78	71.2	58.7	12.5	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
03.12.24	5.123	425.59	435.3672	428.13	435.1094	-2.55	71.2	59.2	12.0	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
04.12.24	5.051	416.34	425.7891	419.01	425.7422	-2.66	70.7	58.6	12.1	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
05.12.24	5.176	402.90	412.0859	405.59	411.9688	-2.70	70.8	58.0	12.8	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
06.12.24	5.291	442.48	452.3672	445.55	452.5938	-3.07	70.1	58.2	11.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
07.12.24	5.354	495.38	506.1484	498.67	506.5859	-3.29	69.1	58.3	10.8	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
08.12.24	5.178	497.95	508.6641	494.45	502.3281	3.49	68.9	58.5	10.4	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
09.12.24	5.161	507.58	518.5234	510.84	519.0234	-3.26	68.8	58.7	10.1	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
10.12.24	5.227	507.50	518.4609	511.10	519.3281	-3.60	69.0	58.7	10.3	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
11.12.24	5.297	502.23	513.2500	505.52	513.6953	-3.30	69.5	58.9	10.5	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
Итого	123.713	10424.9	10663.1406	10487.3	10657.9844	-62.43	70.9	59.1	11.8	0.0	5.5	4.5	0.93	575.07	0.93

Локализация интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.24	24:00	930.684	86414.04	86925.12	88382.56	88384.93	4769.30
18.11.24	00:00	806.971	75989.13	76437.78	77719.42	77726.95	4194.23
Итого		123.713	10424.91	10487.34	10663.14	10657.98	575.07

Отчетный период \_\_\_\_\_ 576.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 575.07\_ час.


*Воршицкий 163 А*

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.928\_ час.  
Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
Период G<min (B) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

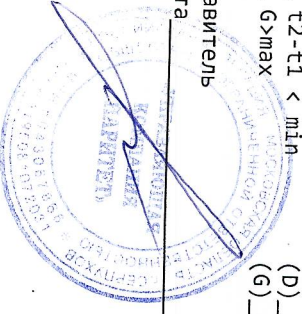

*[Handwritten signature]*

